

(4229) ASO/KOSKENMÄENTIE 1


Koskenmäentie 1, 04300 TUUSULA

| | |
|-------------------|---------------------|
| KIINTEISTÖNUMERO: | 4229 |
| LÄMMITYSMUOTO: | Kaukolämpö |
| ILMANVAIHTOJÄRJ.: | Keskitetty poisto |
| KIINTEISTÖTYYPI: | Asuinkerrostalo |
| RAKENNUSTILAVUUS: | 6500 m ³ |
| RAKENNUSVUOSI: | 1996 |
| ASUKKAITA: | 45 (07/2017) |

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

| Ajanjakso | Toteutunut | Muutos | Normeerattu | Muutos |
|-----------|------------|--------|-------------|--------|
| 1-7/2017 | 150,3 | -5,2 % | 153,2 | -3,4 % |
| 1-7/2016 | 158,6 | | 158,6 | |


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus

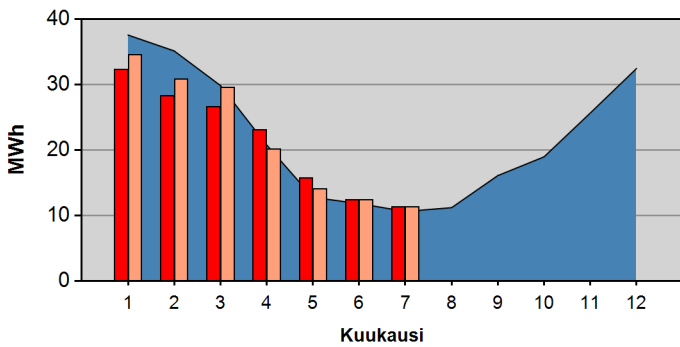

1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

| | MWh | kWh/Rm ³ |
|---|-------|---------------------|
| Seurantavuoden arvioitu kulutus | 253,7 | 39 |
| Edellisen vuoden kulutus | 260,9 | 40,1 |
| Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind. | 256,5 | 39,5 |
| Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi | 263,1 | 40,5 |
| Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus | 263,3 | 40,5 |
| Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat | 33-48 | kWh/Rm ³ |


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen

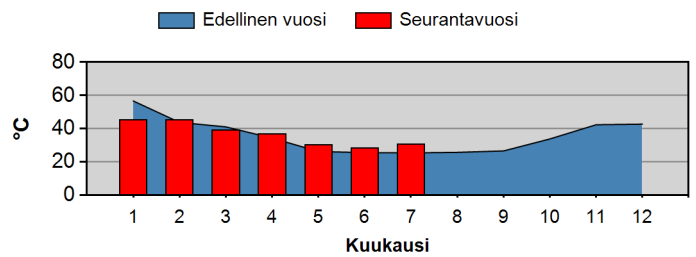

2.1 Veden kuukausikulutukset

| Ajanjakso | m ³ | Muutos |
|-----------|----------------|---------|
| 1-7/2017 | 1014,3 | -22,3 % |
| 1-7/2016 | 1304,7 | |


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi

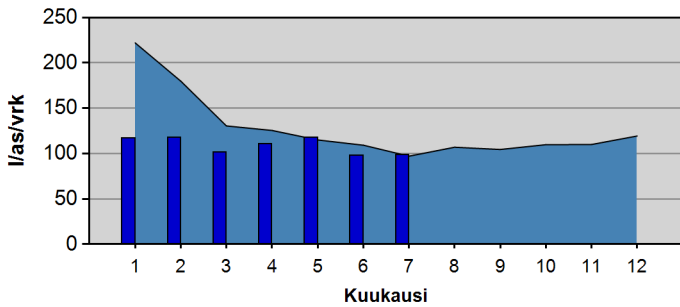

3.1 Sähkön kuukausikulutukset

| Ajanjakso | MWh | Muutos |
|-----------|------|---------|
| 1-7/2017 | 9,1 | -13,2 % |
| 1-7/2016 | 10,4 | |

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yönsähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yönsähkö

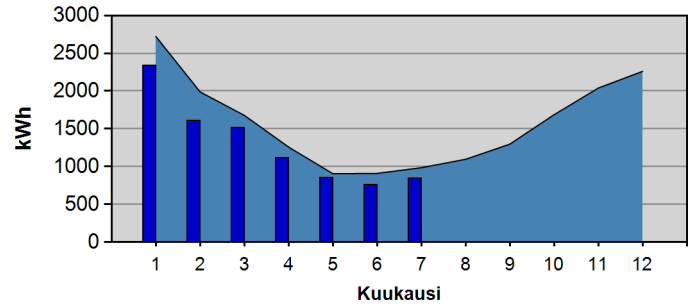

2.2 Veden vuosikulutus

| | m ³ | l/as/vrk | l/Rm ³ |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Seurantavuoden arvioitu kulutus | 1711,9 | 109 | 263 |
| Edellisen vuoden kulutus | 2052,2 | 127 | 316 |
| Vast.kiint. keskim. kulutus | 2280 | 139 | 348 |
| Vast.kiint.kulutuksen vaihtelurajat | 111 - 167 | l/as/vrk | |

3.2 Sähkön vuosikulutus

| | MWh | kWh/Rm ³ |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Seurantavuoden arvioitu kulutus | 17,1 | 2,63 |
| Edellisen vuoden kulutus | 18,8 | 2,9 |
| Vast. kiint. keskim. kulutus | 22,7 | 3,49 |
| Vast. kiint. kulutuksen vaihtelurajat | 2,18 - 4,82 | kWh/Rm ³ |

HUOMAUTUKSET

KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 3,4,6