

(4229) ASO/KOSKENMÄENTIE 1


Koskenmäentie 1, 04300 TUUSULA

KIINTEISTÖNUMERO:	4229
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	Keskitetty poisto
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	6500 m ³
RAKENNUSVUOSI:	1996
ASUKKAITA:	42 (11/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-11/2017	219,7	-4,8 %	224,6	-2,6 %
1-11/2016	230,9		230,6	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus

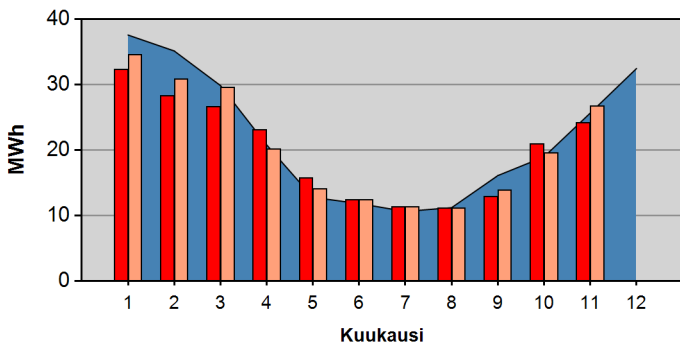

1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	251,9	38,8
Edellisen vuoden kulutus	260,9	40,1
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	256,8	39,5
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	263,1	40,5
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	263,3	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	33-48	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen

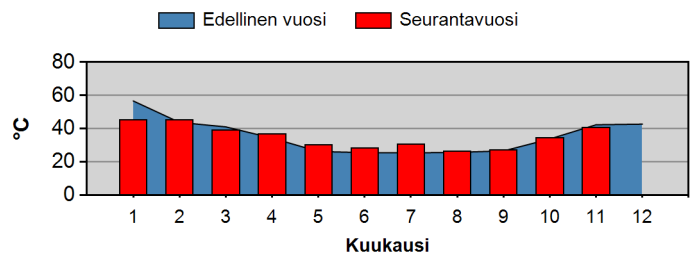

2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-11/2017	1582,0	-16,3 %
1-11/2016	1889,5	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi

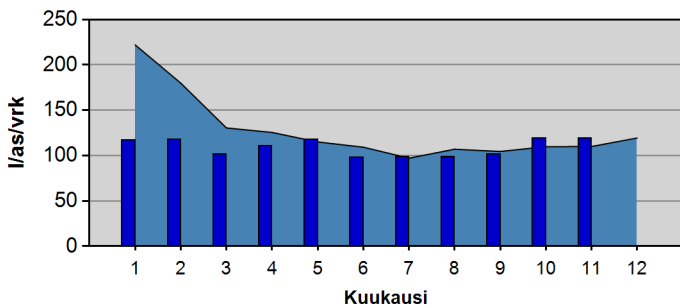

3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-11/2017	13,5	-18,7 %
1-11/2016	16,6	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yönsähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yönsähkö

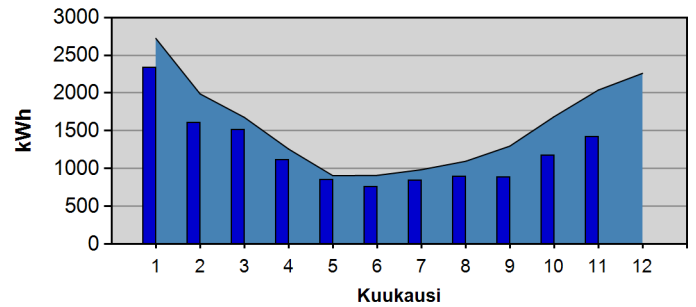

2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	1736,7	110	267
Edellisen vuoden kulutus	2052,2	127	316
Vast.kiint. keskim. kulutus	2128	139	348
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	111 - 167	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	15,6	2,4
Edellisen vuoden kulutus	18,8	2,9
Vast. kiint. keskim. kulutus	22,7	3,49
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,18 - 4,82	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 3,4,6,8,9,10