

(4407) ASO/ELONIEMENKATU 2-4


Eloniemenkatu 2-4, 08150 LOHJA

KIINTEISTÖNUMERO:	4407
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	Keskitetty poisto
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	13147 m ³
RAKENNUSVUOSI:	1995
ASUKKAITA:	83 (08/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-9/2017	402,7	2,4 %	414,6	3 %
1-9/2016	393,2		402,5	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus

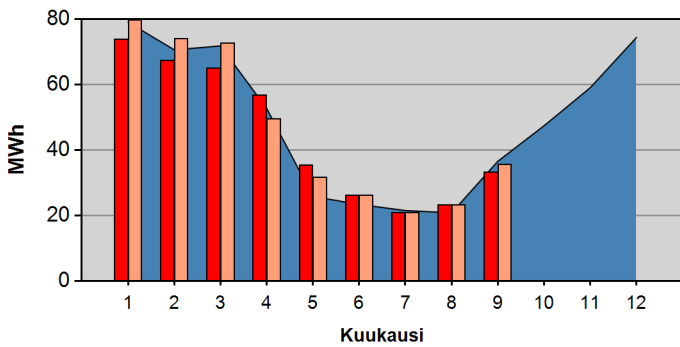

1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	580,4	44,1
Edellisen vuoden kulutus	576,8	43,9
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	592,3	45,1
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	583,4	44,4
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	586,2	44,6
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	36,1-53,1	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen

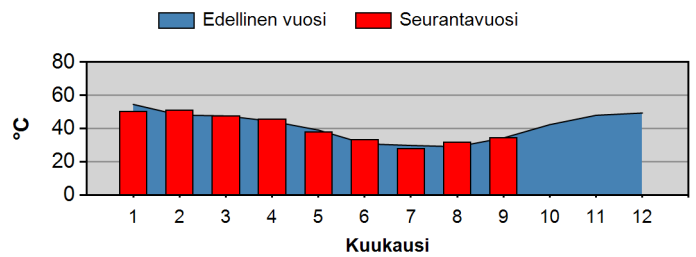

2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-9/2017	2950,1	-2,8 %
1-9/2016	3035,8	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi

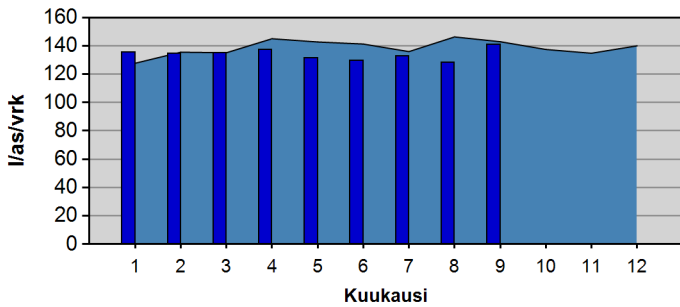

3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-9/2017	43,5	2,9 %
1-9/2016	42,3	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö

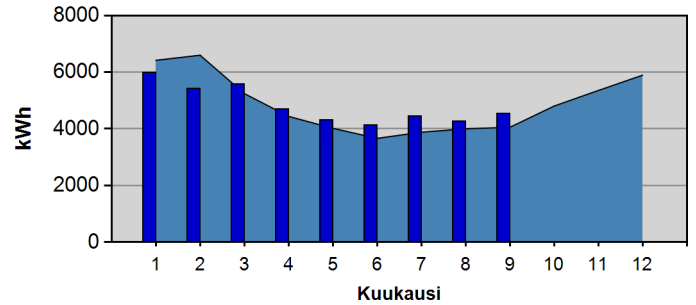

2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	3902,7	134	297
Edellisen vuoden kulutus	3996,5	139	304
Vast.kiint.keskim.kulutus	4663	154	432
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	125 - 183	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	59,7	4,54
Edellisen vuoden kulutus	58,4	4,44
Vast. kiint. keskim. kulutus	51,98	3,95
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,12 - 5,81	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 7